



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1



☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do

Estadística Institucional del Año 2026
Trimestre Abril-Junio

CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA

Acueductos	N° Muestras Programadas	N° de Muestras Recibidas	N° de Tubos Sembrados	% Envío de Muestras	N° de tubos con Cal Totales	N° de Tubos con col Fecales	N° de muestras positivas a coliformes	Muestras neg a la presencia de coliformes	% IP	Índice de la calidad de la gestión del muestreo	Muestras con Pseudomonas	N° Muestras con col fecales	% de puntos con cloración	Mes	Municipio
La Dura	76	76	380	100	42	39	22	358	94.21	94	7	20	100	Abril	Moca
Monte De La Jagua	16	12	60	75	1	1	1	59	98.33	74	0	1	100	Abril	Moca
Ac Juan López	16	16	80	100	4	4	3	77	96.25	96	0	3	100	Abril	Moca
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	5	5	3	77	96.25	96	0	3	100	Abril	Moca
Los Peña	4	1	5	25	0	0	0	5	100.00	25	0	0	100	Abril	Moca
Boca Ferrea	4	1	5	25	0	0	0	5	100.00	25	0	0	100	Abril	Moca
Ac San Victor	16	16	80	100	10	8	3	77	96.25	96	0	2	100	Abril	Moca
Reparadero	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Abril	Moca
Ortega	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Abril	Moca
Moquita	16	16	80	100	9	9	3	77	96.25	96	0	3	100	Abril	Moca
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Abril	Moca
Los Naranjos	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Abril	Moca
Quebrada Honda	16	16	80	100	6	6	2	78	97.50	98	0	2	100	Abril	Moca
Los Rodríguez	2	2	10	100	1	1	1	9	90.00	90	0	1	100	Abril	Moca
Cay Germ	16	16	80	100	26	26	9	71	88.75	89	3	9	100	Abril	Cayetano Germosen
La Guama	16	16	80	100	19	17	6	74	92.50	93	1	6	62.5	Abril	Cayetano Germosen
Hato Viejo	4	4	20	100	1	1	1	19	95.00	95	1	1	100	Abril	Cayetano Germosen
Calle Del Río	4	4	20	100	5	4	1	19	95.00	95	0	1	100	Abril	Cayetano Germosen
Villa Progreso	4	3	15	75	9	5	2	13	86.67	65	0	1	100	Abril	Cayetano Germosen
Jamao Al Norte	8	8	40	100	20	20	4	36	90.00	90	0	4	100	Abril	Jamao al Norte
Los Brans	2	2	10	100	5	5	1	9	90.00	90	0	1	100	Abril	Jamao al Norte
Caimito Puerto Grande	2	1	5	50	0	0	0	5	100.00	50	0	0	100	Abril	Jamao al Norte
Palo Blanco	2	1	5	50	5	5	1	4	80.00	40	0	1	0	Abril	Gaspar hernandez
Gaspar Hernandez	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Abril	Gaspar hernandez
Veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Abril	Gaspar hernandez
Batey	2	2	10	100	1	1	1	9	90.00	90	0	1	100	Abril	Gaspar hernandez
La Dura	76	76	380	100	17	17	9	371	97.63	98	0	9	100	Mayo	Moca
Monte De La Jagua	16	12	60	75	3	3	2	58	96.67	73	0	2	100	Mayo	Moca
Ac Juan López	16	8	40	50	0	0	0	40	100.00	50	0	0	100	Mayo	Moca
Ac Las Lagunas	16	8	40	50	0	0	0	40	100.00	50	0	0	100	Mayo	Moca
Boca Ferrea	4	1	5	25	0	0	0	5	100.00	25	0	0	100	Mayo	Moca
Ac San Victor	12	12	60	100	12	12	4	56	93.33	93	0	4	100	Mayo	Moca
Reparadero	6	6	30	100	0	0	0	30	100.00	100	0	0	100	Mayo	Moca
Ortega	3	3	15	100	2	2	1	14	93.33	93	0	1	100	Mayo	Moca
Moquita	16	16	80	100	12	12	4	76	95.00	95	0	4	100	Mayo	Moca
Villa Trina	8	4	20	50	0	0	0	20	100.00	50	0	0	100	Mayo	Moca
Los Naranjos	2	1	5	50	0	0	0	5	100.00	50	0	0	100	Mayo	Moca
Quebrada Honda	16	12	60	75	0	0	0	60	100.00	75	0	0	100	Mayo	Moca
Los Rodríguez	2	2	10	100	5	5	1	9	90.00	90	0	1	100	Mayo	Moca
Cay Germ	16	16	80	100	15	15	7	73	91.25	91	2	7	100	Mayo	Cayetano Germosen
La Guama	16	16	80	100	11	11	4	76	95.00	95	2	4	68.75	Mayo	Cayetano Germosen
Hato Viejo	4	4	20	100	3	3	2	18	90.00	90	0	2	100	Mayo	Cayetano Germosen
Calle Del Río	4	4	20	100	3	3	1	19	95.00	95	1	1	100	Mayo	Cayetano Germosen
Villa Progreso	4	4	20	100	7	7	3	17	85.00	85	0	3	100	Mayo	Cayetano Germosen
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Mayo	Jamao al Norte
Los Brans	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Mayo	Jamao al Norte
Caimito Puerto Grande	2	2	10	100	5	5	1	9	90.00	90	0	1	50	Mayo	Jamao al Norte
Palo Blanco	2	1	5	50	5	5	1	4	80.00	40	0	1	0	Mayo	Gaspar hernandez
Gaspar H	8	4	20	50	0	0	0	20	100.00	50	0	0	100	Mayo	Gaspar hernandez
Veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Mayo	Gaspar hernandez
Batey	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Mayo	Gaspar hernandez
La Dura	95	95	475	100	23	15	8	467	98.22	98	0	5	100	Junio	Moca
Monte De La Jagua	16	16	80	100	7	2	3	77	96.25	96	0	2	100	Junio	Moca
Ac Juan López	12	4	20	33	0	0	0	20	100.00	33	0	0	100	Junio	Moca
Ac Las Lagunas	12	4	20	33	0	0	0	20	100.00	33	0	0	100	Junio	Moca
Boca Ferrea	3	1	5	33	0	0	0	5	100.00	33	0	0	100	Junio	Moca
Ac San Victor	20	20	100	100	15	8	7	93	93.00	93	0	5	100	Junio	Moca
Reparadero	10	10	50	100	0	0	0	50	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Ortega	5	5	25	100	0	0	0	25	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Moquita	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Los Naranjos	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Quebrada Honda	20	20	100	100	0	0	0	100	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Los Rodríguez	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Junio	Moca
Cay Germ	20	16	80	80	16	5	5	75	93.75	75	0	1	100	Junio	Cayetano Germosen
La Guama	20	20	100	100	18	7	5	95	95.00	95	0	2	95	Junio	Cayetano Germosen
Hato Viejo	5	5	25	100	5	1	1	24	96.00	96	0	1	100	Junio	Cayetano Germosen
Calle Del Río	5	5	25	100	1	0	1	24	96.00	96	0	0	100	Junio	Cayetano Germosen
Villa Progreso	5	5	25	100	3	2	1	24	96.00	96	0	1	100	Junio	Cayetano Germosen
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Junio	Jamao al Norte
Los Brans	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Junio	Jamao al Norte
Caimito Puerto Grande	2	2	10	100	10	10	2	8	80.00	80	0	2	0	Junio	Jamao al Norte
Palo Blanco	2	2	10	100	10	10	2	8	80.00	80	0	2	0	Junio	Gaspar hernandez
Gaspar H	8	4	20	50	0	0	0	20	100.00	50	0	0	100	Junio	Gaspar hernandez
Veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Junio	Gaspar hernandez
Batey	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Junio	Gaspar hernandez

IP > 95% según normas internacionales

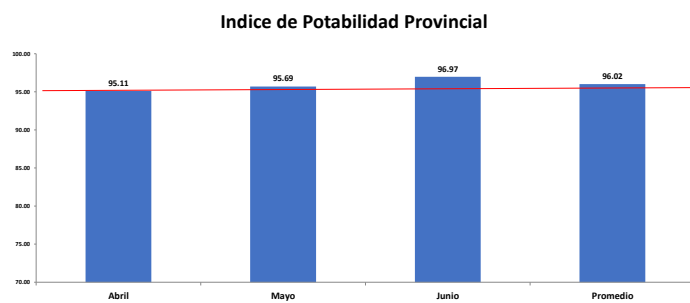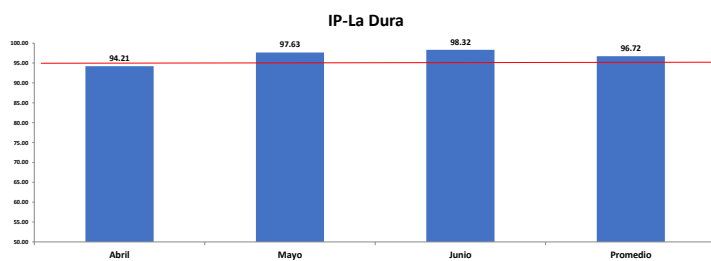

Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2026
 Incluidos en el Control Sanitario Trimestre Abril-Junio

Normas Internacionales	
Turbidez	(0-5) NTU
Cloro Residual	(0.2-0.8) PPM
Dureza	(50-500) MG/CAC/03/100ML
pH	(6.5-8.5)

Acueductos	Promedio C.R. en Redes (0.2-0.8 p.p.m)	Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes	Promedio pH a 1.4 (6.5-8.5)	Promedio Dureza (50-500) Mg/L de CaCO2	Tipo de Fuente	Mex	Municipio
La Dura	0.76	7.09	7.10	62	Presa	Ahöll	Moca
Monte De La Jagua	0.78	5.00	7.10	62	La Dura	Ahöll	Moca
Múltiple Juan López	0.95	6.13	7.10	60	AC: Múltiple	Ahöll	Moca
Múltiple Las Lagunas	0.84	6.55	7.10	64	AC: Múltiple	Ahöll	Moca
Los Peña	1.30	0.88	7.20	391	Pozo	Ahöll	Moca
Boca Ferrea	1.30	1.01	7.20	340	Pozo	Ahöll	Moca
Múltiple San Victor	0.89	4.58	7.10	64	AC: Múltiple	Ahöll	Moca
Reparadero	0.75	5.25	7.10	64	La Dura	Ahöll	Moca
Ortega	0.65	0.43	7.20	234	Pozo	Ahöll	Moca
Moquita	1.11	0.65	7.40	302	Arroyo	Ahöll	Moca
Villa Trina	1.15	9.72	7.50	196	Rio	Ahöll	Moca
Los Naranjos	0.60	10.17	7.50	196	Pozo	Ahöll	Moca
Quebra Honda	0.98	12.95	7.10	60	La Dura	Ahöll	Moca
Los Rodríguez	0.45	0.57	7.20	425	Pozo	Ahöll	Moca
Cayetano Germosen	1.31	0.92	7.30	387	Pozo	Ahöll	Cayetano Germosen
La Guama	0.25	0.30	7.10	227	Pozo	Ahöll	Cayetano Germosen
Hato Viejo	0.80	0.61	7.00	361	Pozo	Ahöll	Cayetano Germosen
Calle Del Rio	1.18	1.35	7.10	310	Pozo	Ahöll	Cayetano Germosen
Villa Progreso	0.73	0.38	7.10	317	Pozo	Ahöll	Cayetano Germosen
Jamun Al Norte	1.05	0.66	7.10	238	Pozo	Ahöll	Jamun al Norte
Los Brans	0.60	0.80	7.10	238	Arroyo	Ahöll	Jamun al Norte
Caimito Puerto Grande	0.20	2.62	7.80	187	Rio	Ahöll	Jamun al Norte
Palo Blanco	N/D	1.84	7.20	204	Arroyo	Ahöll	Gaspár Hernández
Gaspár Hernández	1.07	0.42	7.20	281	Pozo	Ahöll	Gaspár Hernández
Veragua	1.23	0.20	7.20	221	Pozo	Ahöll	Gaspár Hernández
Batey	1.05	0.16	7.20	230	Pozo	Ahöll	Gaspár Hernández
La Dura	0.87	6.42	7.00	52	Presa	Maya	Moca
Monte De La Jagua	0.67	7.55	7.10	57	La Dura	Maya	Moca
Múltiple Juan López	1.08	5.96	7.00	60	AC: Múltiple	Maya	Moca
Múltiple Las Lagunas	1.04	6.07	7.10	51	AC: Múltiple	Maya	Moca
Boca Ferrea	1.30	24.01	7.00	306	Pozo	Maya	Moca
Múltiple San Victor	1.09	5.58	7.10	51	AC: Múltiple	Maya	Moca
Reparadero	0.82	4.99	7.10	51	La Dura	Maya	Moca
Ortega	0.67	0.58	7.20	204	Pozo	Maya	Moca
Moquita	1.20	1.96	7.50	336	Arroyo	Maya	Moca
Villa Trina	1.05	1.42	7.70	187	Rio	Maya	Moca
Los Naranjos	0.60	1.37	7.70	187	Pozo	Maya	Moca
Quebra Honda	1.09	5.60	7.00	57	La Dura	Maya	Moca
Los Rodríguez	0.60	0.99	7.10	400	Pozo	Maya	Moca
Cayetano Germosen	1.27	0.41	7.20	400	Pozo	Maya	Cayetano Germosen
La Guama	0.30	4.11	7.20	340	Pozo	Maya	Cayetano Germosen
Hato Viejo	0.70	0.43	7.00	366	Pozo	Maya	Cayetano Germosen
Calle Del Rio	1.08	0.48	7.00	349	Pozo	Maya	Cayetano Germosen
Villa Progreso	0.75	0.28	7.20	344	Pozo	Maya	Cayetano Germosen
Jamun Al Norte	1.02	0.24	7.20	255.00	Pozo	Maya	Jamun al Norte
Los Brans	0.85	0.20	7.20	247.00	Arroyo	Maya	Jamun al Norte
Caimito Puerto Grande	0.05	1.00	7.00	204.00	Rio	Maya	Jamun al Norte
Palo Blanco	N/D	1.40	7.60	204.00	Arroyo	Maya	Gaspár Hernández
Gaspár Hernández	1.20	0.47	7.20	209.00	Pozo	Maya	Gaspár Hernández
Veragua	1.15	0.27	7.20	264.00	Pozo	Maya	Gaspár Hernández
Batey	1.00	0.29	7.20	255.00	Pozo	Maya	Gaspár Hernández
La Dura	0.74	3.40	7.10	54.00	Presa	Junio	Moca
Monte De La Jagua	0.65	3.29	7.20	51.00	La Dura	Junio	Moca
Múltiple Juan López	1.10	3.85	7.20	51.00	AC: Múltiple	Junio	Moca
Múltiple Las Lagunas	1.08	3.24	7.20	51.00	AC: Múltiple	Junio	Moca
Boca Ferrea	1.50	2.19	7.00	391.00	Pozo	Junio	Moca
Múltiple San Victor	1.04	3.58	7.20	54.00	AC: Múltiple	Junio	Moca
Reparadero	0.60	3.20	7.20	54.00	La Dura	Junio	Moca
Ortega	1.30	1.01	7.20	258.00	Pozo	Junio	Moca
Moquita	1.11	0.63	7.50	319.00	Arroyo	Junio	Moca
Villa Trina	1.08	1.93	7.50	187.00	Rio	Junio	Moca
Los Naranjos	0.60	1.38	7.50	204.00	Pozo	Junio	Moca
Quebra Honda	1.00	3.06	7.20	51.00	La Dura	Junio	Moca
Los Rodríguez	0.70	0.92	7.20	417.00	Pozo	Junio	Moca
Cayetano Germosen	1.24	0.32	7.20	378.00	Pozo	Junio	Cayetano Germosen
La Guama	0.39	0.31	7.10	316.00	Pozo	Junio	Cayetano Germosen
Hato Viejo	1.10	0.41	7.10	367.00	Pozo	Junio	Cayetano Germosen
Calle Del Rio	1.18	0.51	7.00	340.00	Pozo	Junio	Cayetano Germosen
Villa Progreso	0.92	0.50	7.30	340.00	Pozo	Junio	Cayetano Germosen
Jamun Al Norte	1.17	0.39	7.20	221.00	Pozo	Junio	Jamun al Norte
Los Brans	0.80	0.22	7.20	204.00	Arroyo	Junio	Jamun al Norte
Caimito Puerto Grande	N/D	1.36	7.70	162.00	Rio	Junio	Jamun al Norte
Palo Blanco	N/D	1.88	7.60	170.00	Arroyo	Junio	Gaspár Hernández
Gaspár Hernández	0.58	0.72	7.20	238.00	Pozo	Junio	Gaspár Hernández
Veragua	1.23	0.45	7.20	204.00	Pozo	Junio	Gaspár Hernández
Batey	0.79	0.60	7.20	221.00	Pozo	Junio	Gaspár Hernández

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Abril	Mayo	Junio
Cloro Residual	0.76	0.87	0.74
Turbidez en Redes.	7.89	6.42	3.48
PH	7.18	7.88	7.18
Dureza	62	52	54.88





Promedio de Todos Los Acueductos

Análisis	Abril	Mayo	Junio
Cloro Residual	0.88	0.89	0.95
Turbidez en Redes.	3.12	3.28	1.57
PH	7.28	7.22	7.25
Dureza	223.88	228.64	212.12

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Abril	Mayo	Junio
LS	0.80	0.80	0.80
Cloro Residual	0.76	0.87	0.74
LI	0.20	0.20	0.20
LS	5.00	5.00	5.00
Turbidez redes.	7.89	6.42	3.48
LI	0.00	0.00	0.00
LS	8.5	8.5	8.5
PH	7.18	7.88	7.18
LI	6.5	6.5	6.5
LS	500	500	500
Dureza	62	52	54
LI	50	50	50

Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura



Legenda:
LS = Límite Superior
LI = Límite Inferior

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Trimestre Abril-Junio 2026


Acueducto	Fecha de Instalación	Fecha Término	Consumo	Descripción	Uso	Mes
La Dura	1/4/2026	30/4/2026	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Abril
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Abril
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Abril
Acueductos Rurales			650	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Abril
Moquita, Veragua, etc.			330	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
San Víctor			330	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
Villa trina			110	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
Desifecion de Modulos Planta			660	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
Múltiple Juan López			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
La Dura	1/5/2026	31/5/2026	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Mayo
La Dura			787	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Mayo
La Dura			270	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Mayo
Acueductos Rurales			260	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Mayo
Moquita, Veragua, etc.			330	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
San Víctor			220	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
Villa trina			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
Cayetano Germosen,La Guama,Palmar,etc			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
Múltiple Juan López			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
La Dura	01/6/2026	30/6/2026	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Junio
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Junio
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Junio
Acueductos Rurales			1,055	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Junio
Planta la Dura			110	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Moquita, Veragua, etc.			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
San Víctor			220	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Villa trina			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Guaci			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Cayetano Germosen,La Guama,Palmar,etc			110	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Múltiple Juan López			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio

Acueducto	Sustancia Química	Abril	Mayo	Junio
La Dura	Cloro Gas (LBS)	10,000	10,000	10,000
La Dura	Sulfato de Aluminio (25kg)	1,022	787	1,055
La Dura	Sulfato de Aluminio (50kg)	167	270	-
Acueductos Rurales	Pastillas de cloro	650	260	1,055
Acueductos Rurales	Cloro granulado (LBS)	1,430	550	1,100




Producción Mensual de Agua Potable (M³) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2026
Trimestre Abril-Junio

Abril	Mayo	Junio	Promedio
3,165,868	3,425,398	3,310,921	3,300,729

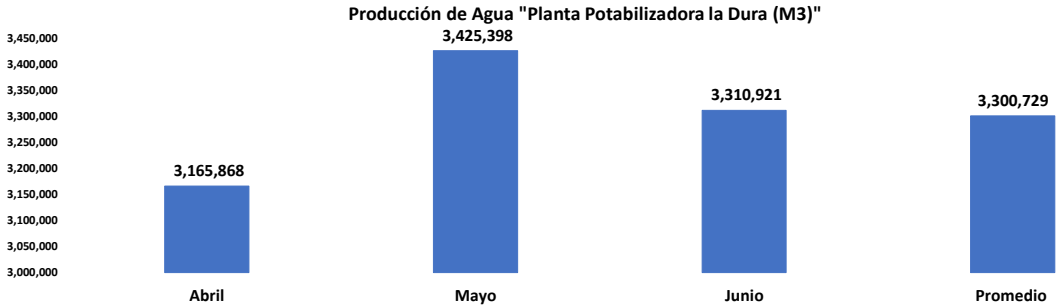


Producción Mensual de Agua de Potable (M³) Provincia Espaillat

Abril	Mayo	Junio	Promedio
3,536,546	3,707,653	3,585,819	3,610,006

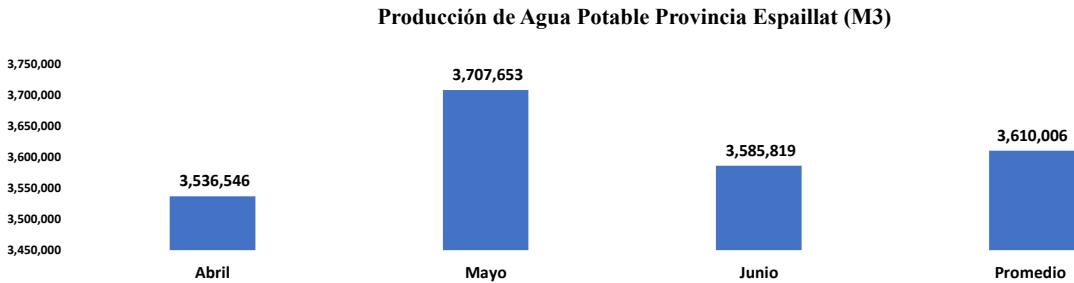




CANTIDAD DE AVERÍAS CORREGIDAS

	Acometida Domiciliaria	%	Redes de Distribucion Secundaria	%	Redes de Distribucion Primaria	%	Redes de Conduccion/Impulsion	%	Trabajos a Usuarios	% Trabajos a Usuarios
Abril	33	42%	41	51%	4	5%	1	1%	52	66%
Mayo	38	40%	40	50%	2	3%	3	4%	56	67%
Junio	37	41%	40	50%	2	3%	1	1%	56	70%

[illegible]

Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Abril-Junio 2026

Cantidad De Trabajos Realizados	Abril	Mayo	Junio	Total	Promedio
Desatasco de red alcantarillado sanitario Ø8"	61	56	52	169	56
Desatasco de acometida domiciliaria Ø6"	2	1	1	4	1
Desatasco de acometida domiciliaria Ø4"	14	26	22	62	21
Limpieza de registros sanitarios	61	64	38	163	54
Reparación red alcantarillado sanitario Ø8"	3	3	3	9	3
Reparación de acometida domiciliaria Ø6"	1	1	1	3	1
Reparación de acometida domiciliaria Ø4"	2	3	2	7	2
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 8"	38	76	110	224	75
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 6"	-	19	26	45	23
Sustitución de tubería de H.S. por PVC SDR-41 Ø 4"	45	48	12	105	35
Mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	2	2	2	6	2
Limpieza y Succión con los Camiones Succionadores	-	5	5	10	5
Trabajos del Departamento	160	220	231	611	204

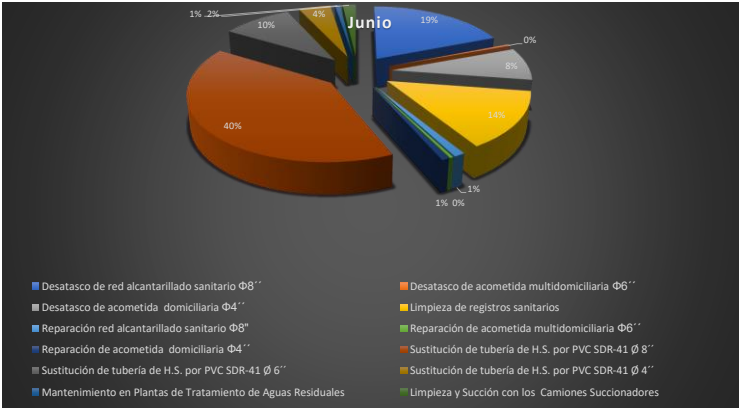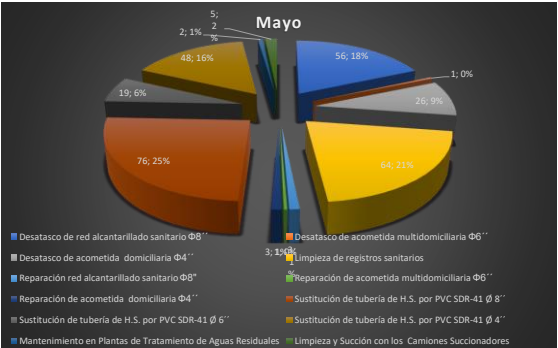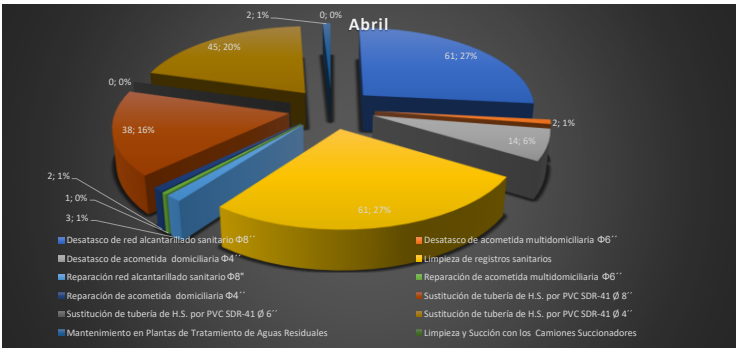


Estadística del Departamento de Ingeniería 2026
Trimestre Abril-Junio

Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas

Mes	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Recaudación	RDS117,482	RDS 354,102	RDS 323,054	RDS264,880
Cantidad	2	3	4	3



Ampliaciones de Redes Agua Potable

Mes	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Cantidad	-	-	-	-
Mts de Tubería	-	-	-	-

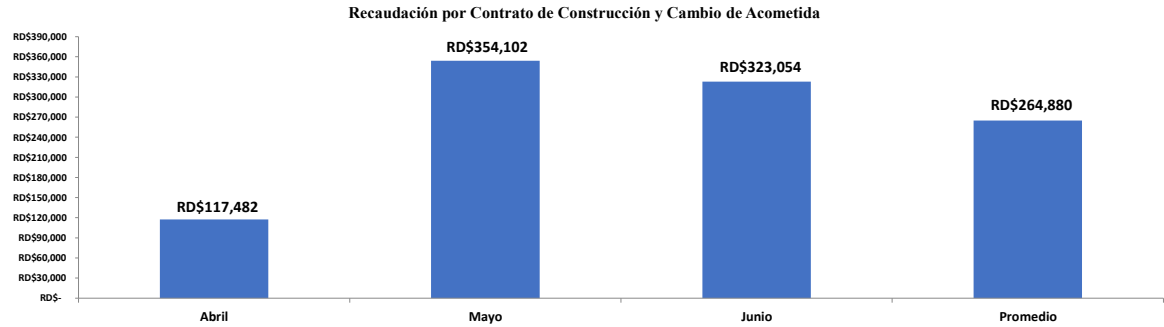

Estadística del Departamento Comercial 2026
Trimestre Abril-Junio

Indicador	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Eficiencia de Recaudo	74.64%	74.25%	77.50%	75.47%
Facturación	20,010,022	20,092,317	20,531,457	20,211,265
Recaudación	14,935,225	14,919,367	15,912,600	15,255,731
Cientes especiales facturados	148	145	147	147
Escuelas facturadas	90	91	90	90
Cientes sin datos facturados	105	135	263	168
Cientes medidos facturados	7,294	7,302	7,316	7,304
Cientes no medidos facturados	32,624	32,614	32,642	32,627
Cientes instituciones publicas	-	-	-	-
Total de clientes facturados	40,261	40,287	40,458	40,335
Monto clientes especiales facturados	2,544,692	2,649,329	2,765,356	2,653,126
Monto clientes medidos facturados	5,991,005	6,197,794	5,865,336	6,018,045
Monto escuelas facturadas	150,945	165,002	152,971	156,306
Monto clientes no medidos facturados	11,153,730	10,953,375	11,052,510	11,053,205
Monto sin datos facturados	169,650	126,817	695,284	330,584
Monto clientes instituciones publicas	-	-	-	-
Cientes con alcantarillado	13,841	13,856	13,858	13,852
Porcentaje de clientes medidos	18.12%	18.12%	18.08%	18.11%
Cientes medidos recaudación	3,701	3,737	3,999	3,812
Cientes especiales recaudación	149	121	136	135
Cientes no medidos recaudación	13,856	14,158	14,353	14,122
Cientes escuelas recaudación	5	7	7	6
Cientes sin datos recaudación	102	134	257	164
Total clientes recaudación	17,813	18,157	18,752	18,241
% de clientes que pagan	44.24%	45.07%	46.35%	45.22%
Monto de recaudación medido	4,681,621	4,693,010	4,999,621	4,791,417
Monto de recaudación no medido	7,406,631	7,530,488	7,555,843	7,497,654
Monto de recaudación escuelas	28,201	48,420	21,395	32,672
Monto de recaudación clientes especiales	2,652,737	2,521,992	2,642,637	2,605,789
Monto de instituciones publicas	-	-	-	-
Monto de recaudación clientes sin datos	166,035	125,457	693,104	328,199

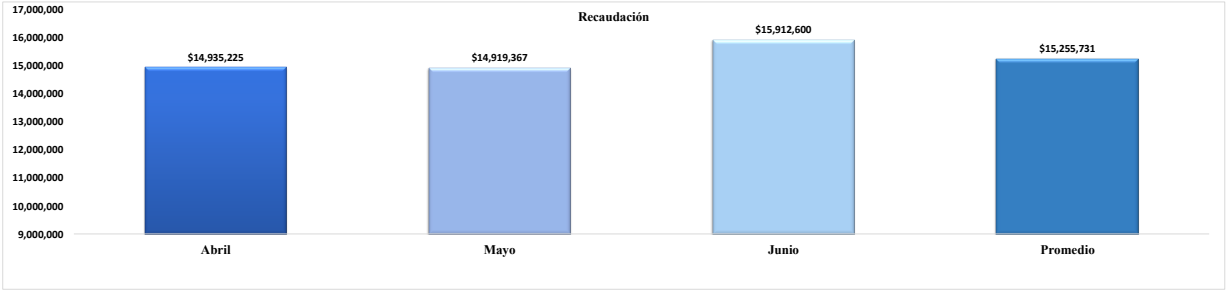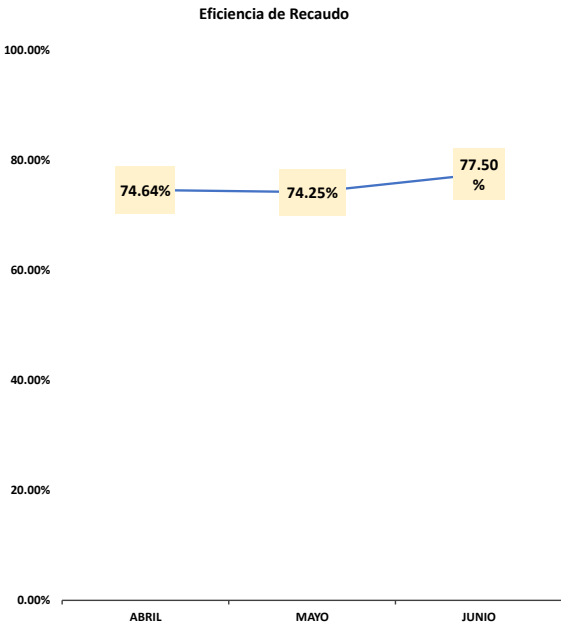


Servicio al Cliente

Servicios Ofrecidos Por CORAAMOCA Abril-Junio 2026

Tipos de Servicios	Cientes Atendidos	Completadas a Tiempo	Vencidas	Porcentaje de Cumplimiento
Cambio De Acometida De Agua Potable	2	1	1	50%
Cambio De Nombre	89	89	0	100%
Inspección Por Alto Consumo	66	61	5	92%
Incorporación Proyectos De Construcción	8	8	0	100%
Formación y Capacitación	80	80	0	100%
Inspección Por Averías	7	5	2	71%
Revaluación de Categoría	4	4	0	100%
Limpieza De Redes	221	221	0	100%
Reconexión Del Servicio	101	101	0	100%
Certificado De No Objeción	3	3	0	100%
Reparación Y Corrección De Fugas	25	24	1	96%
Solicitud de contrato	29	29	0	100%
Sin Servicio De Agua	87	87	0	100%
Labor Social Estudiantil	85	85	0	100%
Suspensión Programada	58	58	0	100%
Instalación De Acometida De Agua Potable	2	1	1	50%
Suministro Camión Cisterna	180	180	0	100%
Acuerdos De Pagos	0	0	0	

Servicios Ofrecidos Por CORAAMOCA Abril-Junio 2026

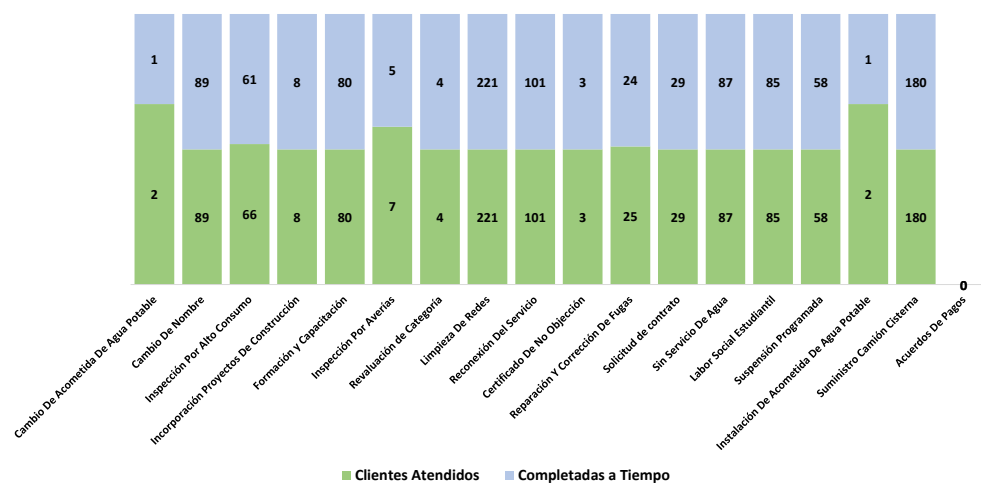

Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Abril-Junio 2026

Cant. De Trabajos Realizados	Abril	Mayo	Junio	Promedio
MANZANAZ RE-MEDIDAS	-	-	-	-
MANZANAS MEDIDAS NUEVAS	-	-	-	-
PROPIEDADES CENSADAS	-	-	-	-
PROPIEDADES REMARCADAS	3,496	-	116	1,806
CODIGOS CORREGIDOS	5	3	100	36
DOBLES CONTRATOS	-	-	-	-
CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS	49	42	14	35

1/2/2026 28/2/2026

